


接SCH-AHU02-02新风

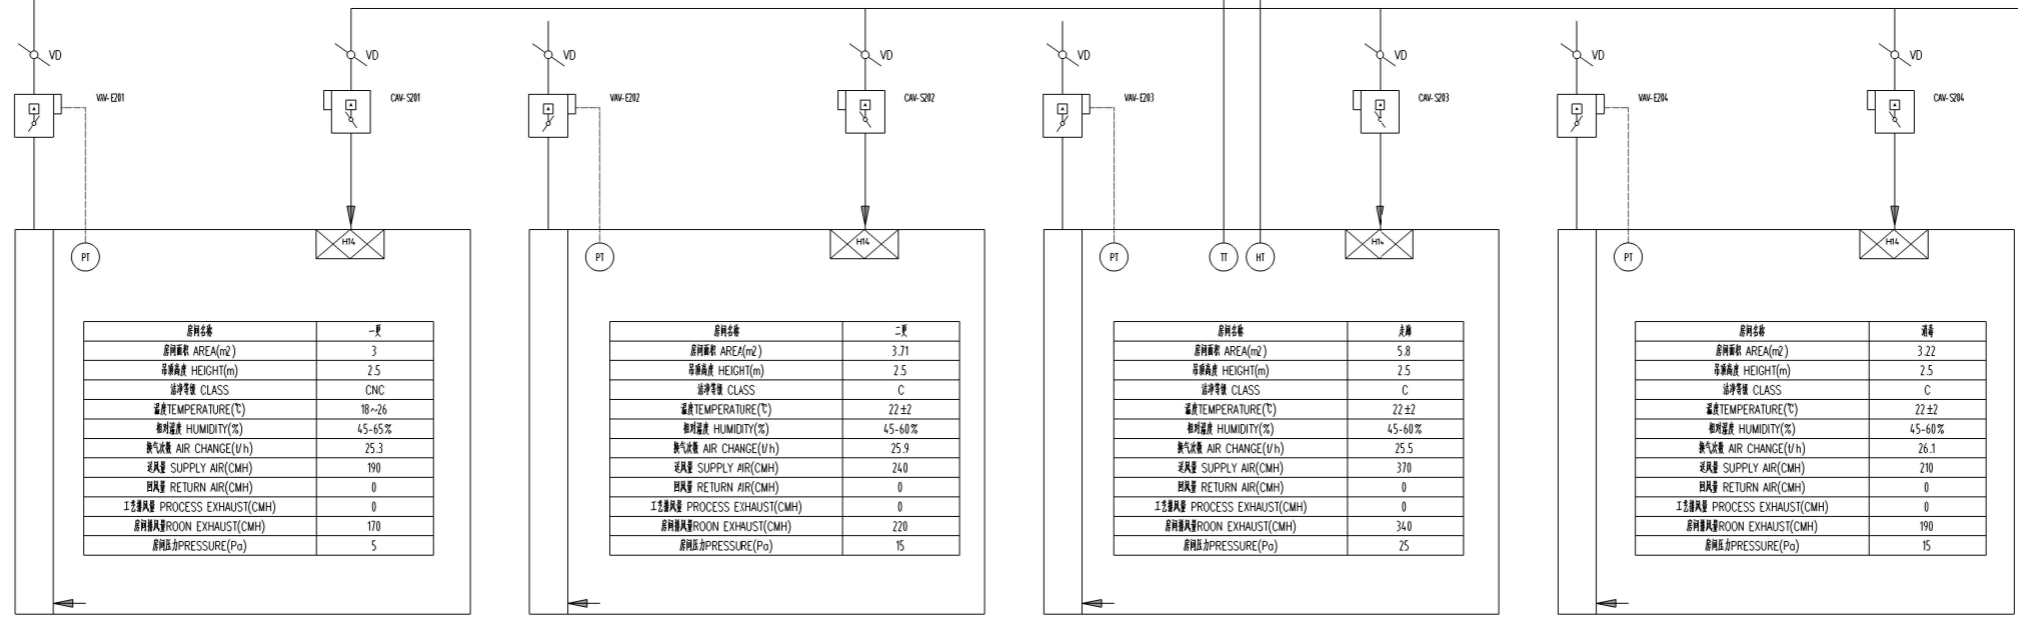

房间名称	一
房间面积 AREA(m <sup>2</sup> )	3
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	CNC
温度 TEMPERATURE(°C)	18~26
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-65%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.3
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	190
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	170
房间静压 PRESSURE(Pa)	5

房间名称	二
房间面积 AREA(m <sup>2</sup> )	3.71
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度 TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.9
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	240
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	220
房间静压 PRESSURE(Pa)	15

房间名称	走廊
房间面积 AREA(m <sup>2</sup> )	5.8
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度 TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	25.5
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	370
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	340
房间静压 PRESSURE(Pa)	25

房间名称	走廊
房间面积 AREA(m <sup>2</sup> )	3.22
房间高度 HEIGHT(m)	2.5
洁净等级 CLASS	C
温度 TEMPERATURE(°C)	22±2
相对湿度 HUMIDITY(%)	45-60%
换气次数 AIR CHANGE(V/h)	26.1
送风量 SUPPLY AIR(CMH)	210
回风量 RETURN AIR(CMH)	0
工艺排风量 PROCESS EXHAUST(CMH)	0
房间排风量 ROOM EXHAUST(CMH)	190
房间静压 PRESSURE(Pa)	15

接SCH-AHU02-02新风